

# Regnvandsanlæg - Generelle krav

**Generelt:** Et regnvandsanlæg som anvendes i Danmark bør altid have en systemgodkendelse i overensstemmelse med Rørcenteranvisningen 003.

**Filter:** Inden opsamlingstanken skal der monteres et selvrensende lodret filter.


**Tank:** Tanken skal kunne tåle grundvand til terræn.

**I tanken:** I tanken skal der være et beroligende indløb, skimmende overløb og et svømmende sugefilter.

**Styring:** Styringen skal kunne håndtere efterfyldning af drikkevand med ventil iht. EN1717

## Udbudsbeskrivelse for rådgiver og arkitekter (Bips):

Regnvandsanlæg til genanvendelse af regnvand direkte forsynet fra et selvrensende lodret filter/faldrørsfilter som Wisy FS eller WFF og uden sandfangsbrønd inden tanken. Tanken skal kunne tåle grundvand til terræn. I tanken skal der være installeret et beroligende indløb, for at undgå opblanding af bundslam. Et skimmende overløb, for at sortere pollen og andet fra overfladen fra. Et svømmende sugefilter som suger vandet under overfladen, for bedst mulige vandkvalitet. Styringen skal kunne håndtere efterfyldning af drikkevand iht. EN1717.

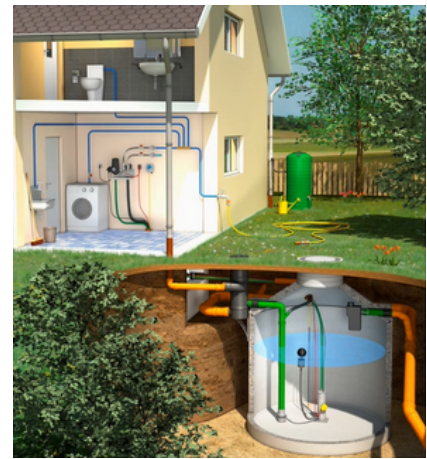

### NYRUP:

HOVEDAFDELING & DISTRIBUTIONSLAGER  
KANNIKEVEJ 1, 4296 NYRUP

### AVEDØRE HOLME:

AFHENTNING & STRAKS LEVERINGSLAGER  
HELSEHOLMEN 14A, 2650 HVIDOVRE

**nyrup plast**

